


Механичното фиксиране да се извърши съгласно Детайл: R-5.01.

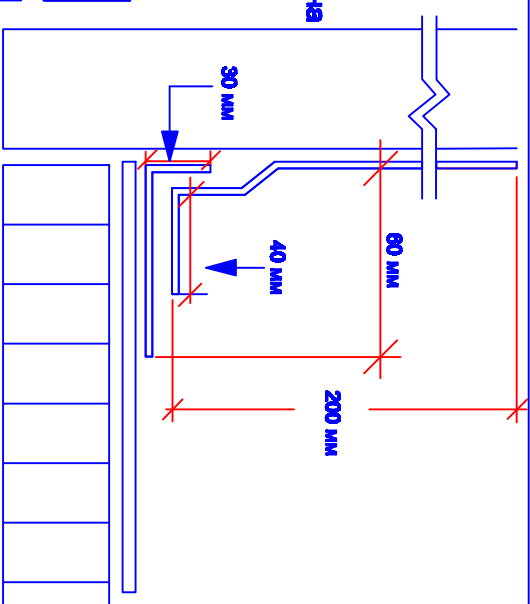

Разположение на покривните мембрани  
 Първото покриващо парче да се задължи  
 30мм вертикално по тръбата и периферно  
 60мм стед което да се завари чрез горещ  
 въздух към основната мембрана.  
 Второто покриващо парче да се задължи  
 200мм вертикално по тръбата и периферно  
 40мм стед което да се завари чрез горещ  
 въздух към първото покриващо парче.

**Преминаваща тръба с парчета**

**Детайл: R-3.06**

**PVC Системи**

**РУВИТЕКС**  
 Покривни системи